



YLEISTETTY PERIAATEKAAVIO

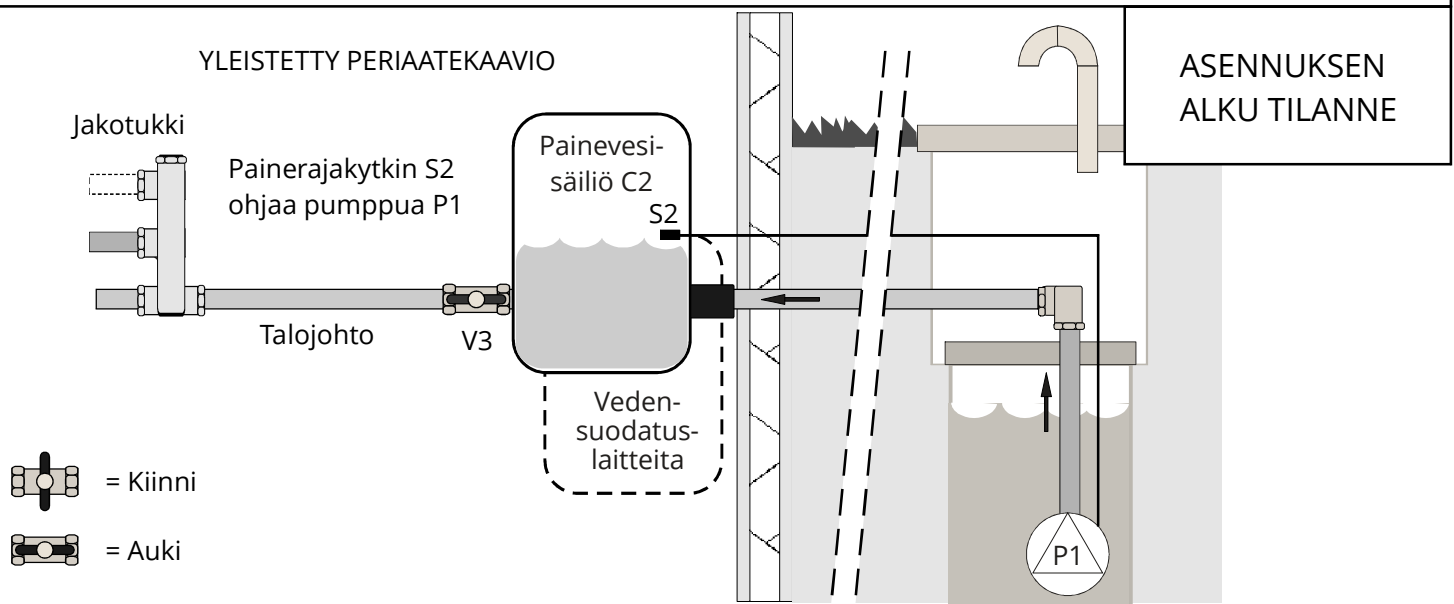

SÄILIÖN OHITUS-LINJA ON SUOSITUS

ASENNUKSEN LOPPU TILANNE

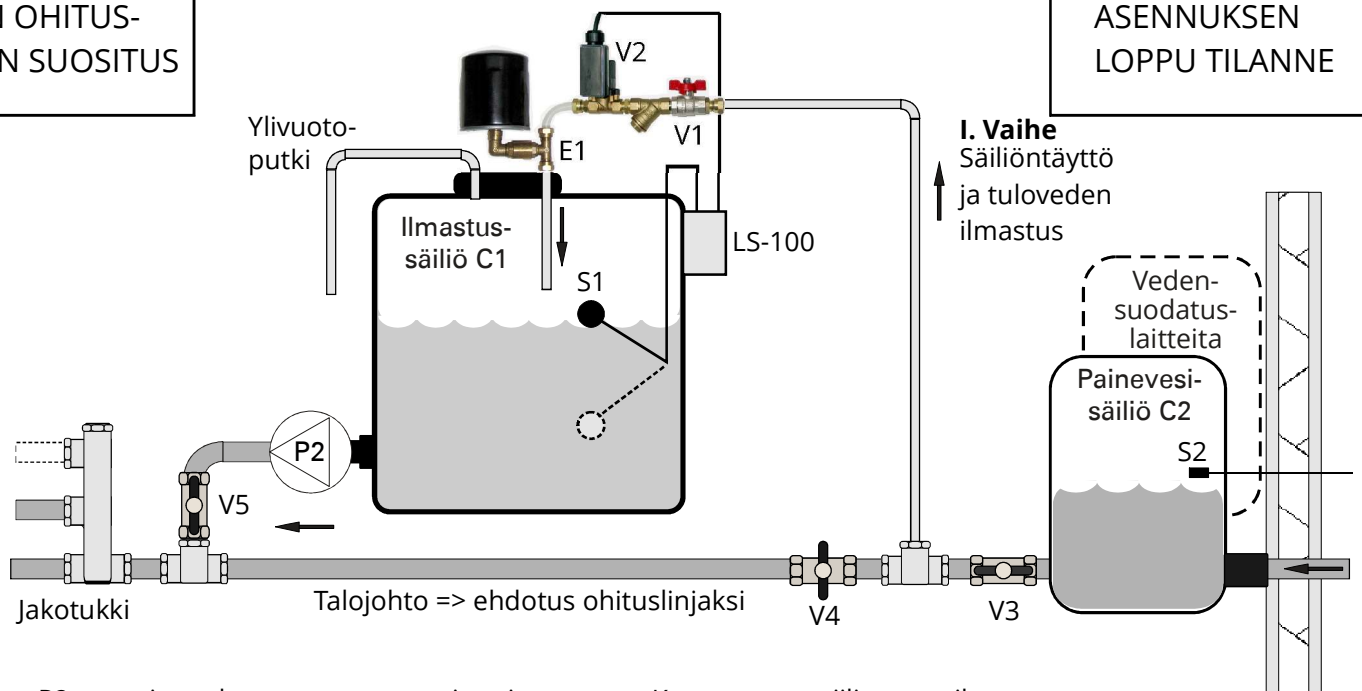

P2 on paineenkorotuspumppu tai vesiautomaatti. Ilmastuspiirin asennus onnistuu ilman isompia koneistustarpeita; ohjain pelti-ruuveilla päätylevyyn ja muut liitännät tulevat säiliön korkkiin ks. sivu 3.

Kuvassa venttiilit ovat ilmastusasennossa. Ilmastus ohitetaan sulkemalla venttiilit V1 ja V5 ja avaamalla venttiili V4. Paineenkorotuspumppu P2 suljetaan ohituksen ajaksi. Osaluettelossa suluissa ovat venttiileiden ilmastusasento.

OSAT ja SELITYKSET

V1 = Ilmastuslinjan sulkuventtiili (auki)	E1 = Ilmastinosat, vesi-ilmasekoitin ja imuilmansuodatin
V2 = Säiliöntäytön sähköinenventtiili	P1= Porakaivopumppu
V3 = Koko vesijärjestelmän pääventtiili (auki)	P2= Paineenkorotuspumppu
V4 = Säiliön ohitusventtiili (kiinni)	C2,S2= Painevesisäiliö ja painerajakytkin
V5 = Säiliön erotusventtiili (auki)	LS-100 = AkvaSolina pintavahti
S1 = Koho-/pintarajakytkin, ohjaa venttiiliä V2	